


Создание доступной среды в коридоре.

В соответствии с п. 6.2.1 Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», ширина пути движения в коридорах должна быть не менее 1.5 при движении инвалидов на креслах-колясках в одном направлении и не менее 1.8 м при встречном движении. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство площадью 1.2х1.2 м для поворота на 90 градусов и диаметру 1.4 м для разворота на 180 градусов.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0.9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов – не менее 1.2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180 градусов инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1.4 м. (п. 6.2.2 СП 59.13330.2016).

Также при оборудовании коридора необходимо предусмотреть наличие светозвукового табло, тактильных указателей, тактильных мнемосхем, контрастной маркировки дверей и путей эвакуации.

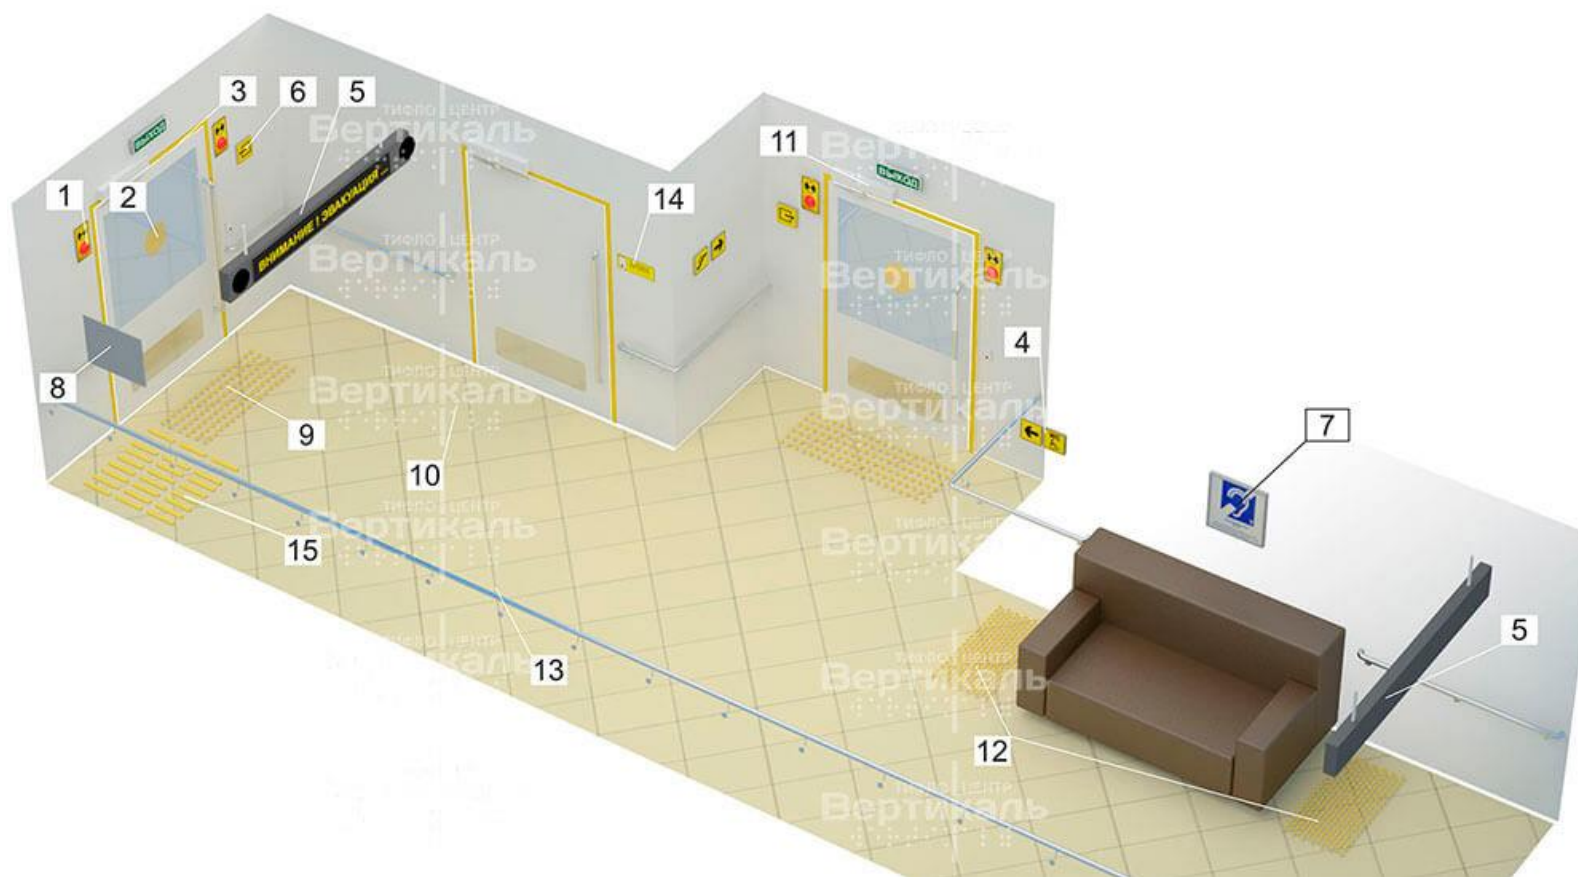

1	Световой маяк 	Для обозначения доступного выхода из помещения, а именно идентификации дверного проема слабовидящим и человеком с когнитивными ограничениями. Рекомендуется обозначать эвакуационные выходы.	Устанавливается на высоте не менее 1500 мм парой световых маяков, для обозначения габаритов выхода. Комплектуются тактильными пиктограммами. п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 СП 59.13330.2016
2	Контрастная маркировка прозрачных дверей 	Для идентификации дверного проема слабовидящим и человеком с когнитивными ограничениями.	Контрастный круг диаметром 200 мм устанавливается на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности. п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
3	Контрастная маркировка габаритов дверного проема 	Для облегчения идентификации дверного проема слабовидящими людьми и человеком с когнитивными ограничениями.	Контрастная лента шириной 50 мм по периметру дверного проема. Применяется в случае отсутствия контраста дверного полотна со окружающей стеной. п. 6.2.23 СП 59.13330.2016
4	Тактильные пиктограммы «направление эвакуации» 	Для легкой идентификации направления движения к эвакуационному выходу.	Представляет собой блок пиктограмм «направление» и «путь эвакуации». Рекомендуемый размер 150x150 мм (возможно 100x100 мм). Устанавливается на высоте 1,2 - 1,6 м п. 6.5.1, 6.3.6 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52131-2003
5	Визуально-акустическое табло (система) 	Позволяет передавать информацию визуальным и акустическим способом. Актуально для информирования слепых и глухих, а также остальных категорий граждан по принципу «универсального дизайна». Дополнительно применяется для оповещения всех категорий о возникновении экстренной ситуации на объекте в целом (пожар, эвакуация) в доступном для них формате.	Устанавливается на высоте 2000 мм от уровня пола, подключается к общей системе оповещения «СурдоЦентр», пожарной сигнализации. п. 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016
6	Тактильная пиктограмма «информация» 	Для указания места получения информации доступной для всех категорий.	Рекомендуемый размер 150x150 мм (возможно 100x100 мм). Устанавливается на высоте 1,2 - 1,6 м п. 6.5.1, 6.3.6 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52131-2003
7	Настенная информационная индукционная система	Для обеспечения людей, пользующихся слуховыми аппаратами, информацией транслирующей по проводным сетям, а так же информацией экстренного характера.	п. 8.1.10 СП 59.13330.2016

			
8	Тактильная мнемосхема 	Для информирования незрячего человека об окружающем пространстве, о безопасных путях движения и эвакуации, характерных ориентирах, а также важных особенностях помещений на этаже для слепого человека.	Устанавливается справа после входа в помещение, по ходу движения на расстоянии от 2 до 4 метров от входа. п. 8.1.6 СП 59.13330.2016 Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1)
9	Тактильная предупредительная разметка перед дверью 	Для идентификации двери и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека.	Выполняется на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, контрастным цветом по отношению к полу. Формат тактильного указателя – конусы диаметром 25 мм расположенные в линейном порядке. Может выполняться с применением отдельных тактильных индикаторов или тактильной плитки. Материал изготовления нержавеющая сталь, ПВХ или полиуретан. п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1)
10	Контрастное сочетание при отделке помещения 	Предназначена для идентификации слабовидящими поверхностей и предметов.	п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 , п.6.11 СП 136.13330.2012
11	Устройство, обеспечивающее задержку закрывания двери (доводчик) 	Для обеспечения безопасности движения МГН.	Обеспечивает автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд. п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
12	Тактильная предупредительная разметка перед препятствием 	Для идентификации двери и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека.	Выполняется тактильными конусами, расположенными в шахматном порядке. Ширина поля тактильных указателей - квадрат со сторонами 500 или 600 мм. Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1)
13	Настенные опорные поручни	Для незрячих - направляющий элемент с применением тактильной информации. Для опорника необходимая точка	Диаметр захвата 30-50 мм, высота установки 900 мм, Может изготавливаться как из отдельных труб, так и с применением

		опоры.	специальных поручней-отбойников. Для обеспечения информацией незрячего человека оборудуется тактильной информацией с применением системы Брайля. Тактильная информация размещается с внешней стороны поручня «вверх ногами». п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
14	Табличка название кабинета 	Для идентификации назначения помещения	Размещается рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки п. 10.2.5 СП 136.13330.2012
15	Предупреждающий указатель перед мнемосхемой 	Для обеспечения безопасного движения незрячего человека, идентификация места расположения мнемосхемы.	Выполняется направляющими указателями с девятью продольными параллельными полосами. Ширина должна соответствовать размерам места получения услуги, но не менее 1 м Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1)

Различные препятствия в коридорах, такие как открытые двери, выступающие конструктивные элементы и др. на путях эвакуации могут быть особенно опасны для людей с нарушением зрения и для слепых. Тамбуры достаточных размеров необходимы лицам в инвалидных колясках, людям с тяжелым грузом или детской коляской. Контрастное оформление помещения и световые маяки на эвакуационных выходах дополнительно способствует информационным указателям быстрому ориентированию в пространстве.

Выступающие элементы оборудования в коридорах не должны сокращать нормативных габаритов движения. Если от использования выступающего оборудования невозможно отказаться, необходимо принять меры для того, чтобы лица с нарушениями зрения и слепые могли заранее распознать или тактильно осязать препятствия.

Визуальная индикация сигнала тревоги – важнейший элемент для лиц с нарушениями слуха. Тактильная предупредительная разметка в коридорах размещается только перед эвакуационными выходами, выходами на лестничные клетки, лифтами, мнемосхемами. Перед кабинетами тактильную предупредительную разметку делать не следует, т.к. слабовидящие и слепые люди ориентируются в коридоре по мнемосхеме.